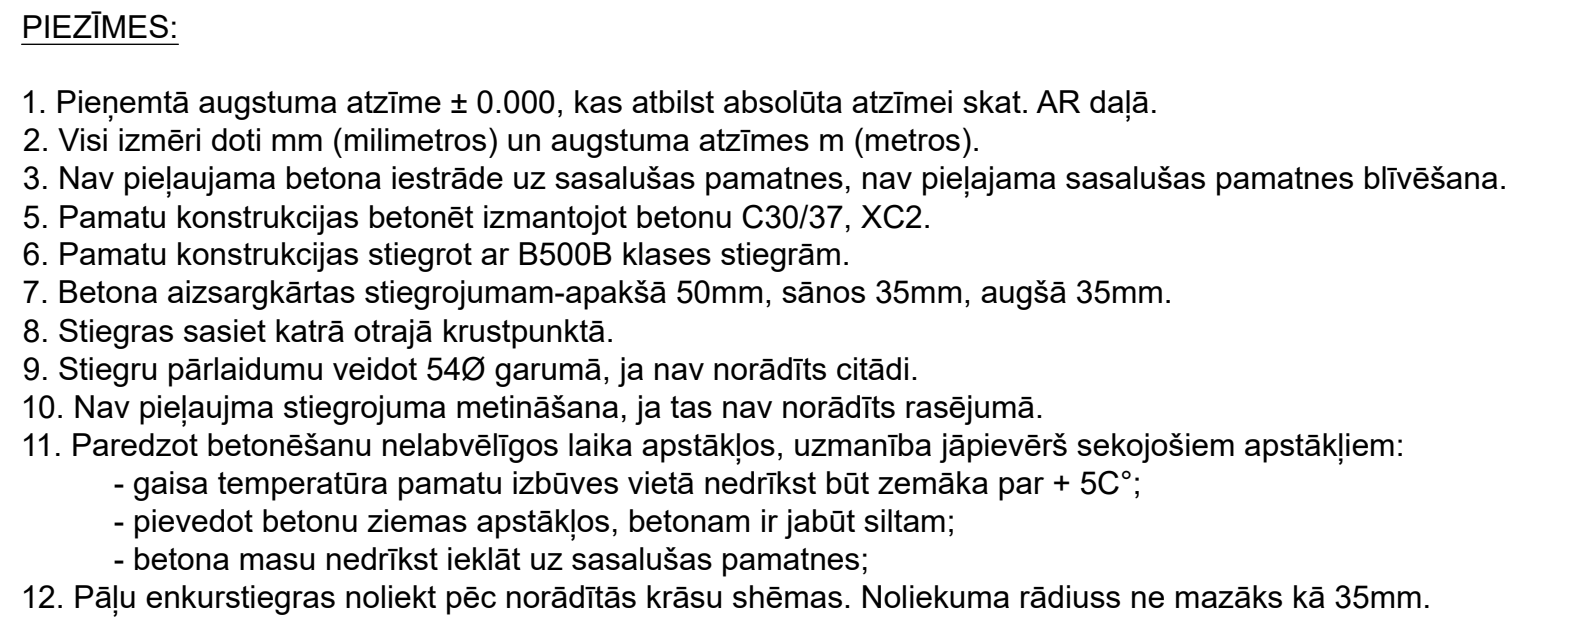




PIEZĪMES:

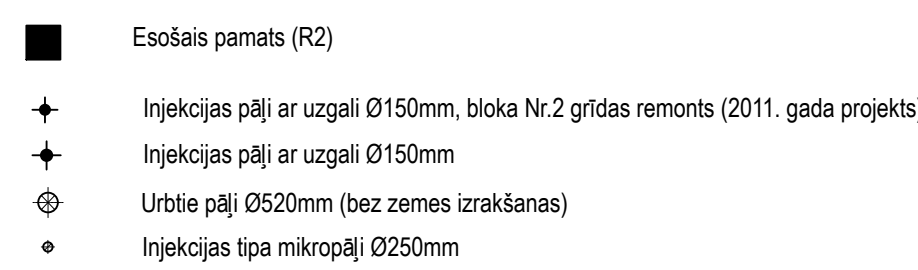
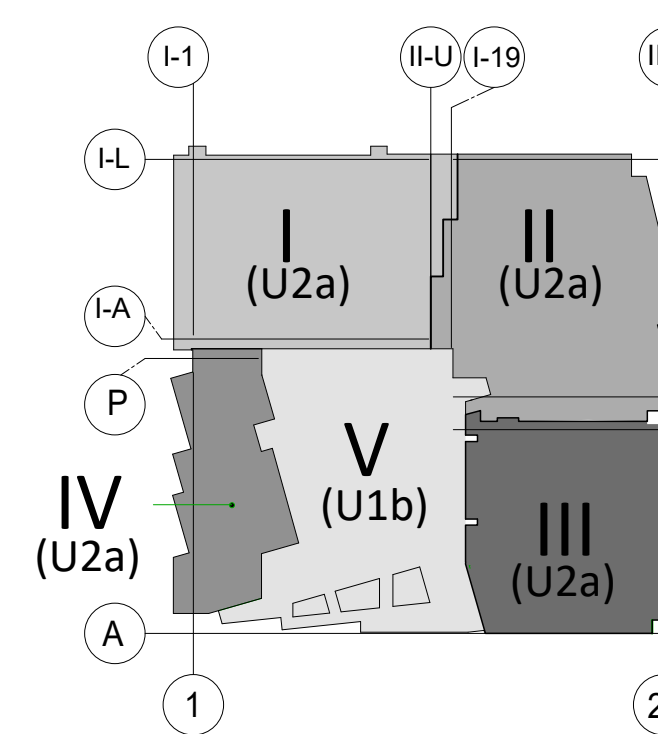
Tirdzniecības koka paredzēts bāstlīt uz vienu bērzen pailēm ar Ø520 mm buras zīkšanās l.L=2m; mikropilskapi ar Ø300 mm, L=20 m no malurģaudina betona C30/ 37 WC X2 ar nestspēju 1550 kN , un 500kN attiecīgi. Pālus paredzēti steigrot ar B5008 klasas stieņgromaķu ķarkaus pilnā plātū garumā, ko ievieto pālū pēc betonējuma beigām.

Darbu pālū statisku testu veikot ar pakāpienvienā pieaugošo slodzi divos etapos nodrošinot 1.5 apkrēpa pālū spiedes pretestību 1,5 R_d=≥2325 kN(pājleim 520mm) , un 1,5 R_c/R_d=750 kN(mikropajlekam 300mm). Pālū pārbaudes metodiškai saskaņoti ar projekta autoru.

Pārbaudot konstrukcijas izturētājspēju, kad būtiska stiprība sasniegtai vismaz 80%no projekta marķiem un ne ātrāk kā 14 dienās pēc izgatavošanas.

Visionem pārliecināties par pālū stabura bota vienīgumdaļa un nepārtrauktības pārbaudi.

Dalījuma shēma

[illegible]