
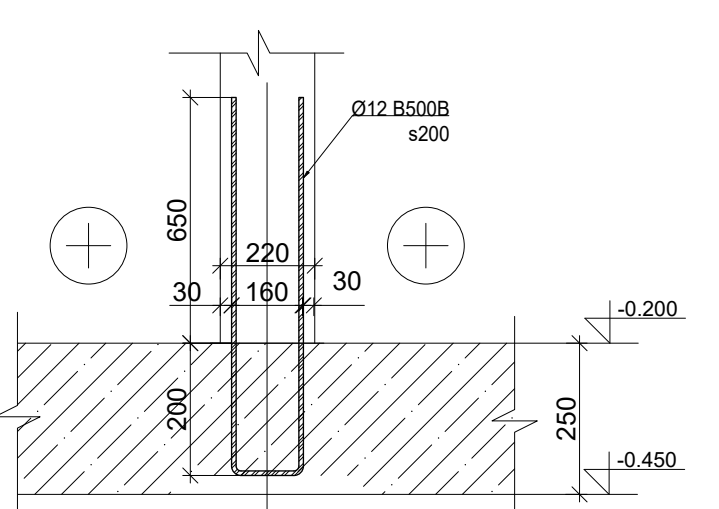
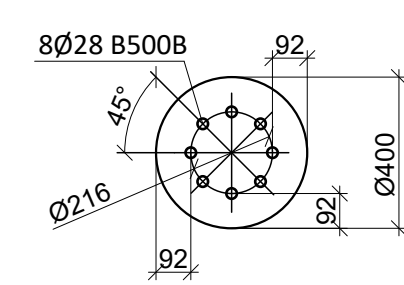
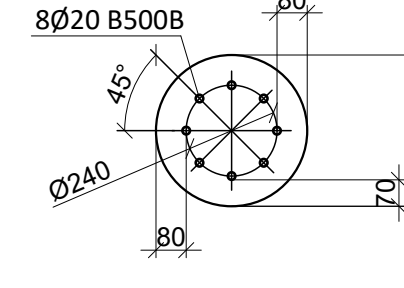


3

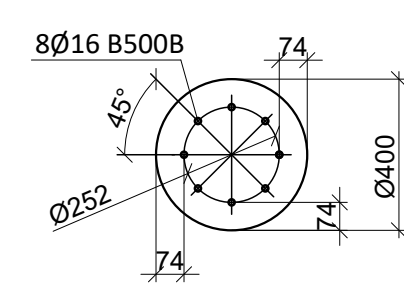

 Dzelzsbetona siena 220mm  
 Dzelzsbetona kolonna  
 Stāva grīdas augstuma atzīme

1. Par relatīvo  $\pm 0.000$  atzīmē pieņemta 1. stāva leņķas vestibāla grīdas atzīme, kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 3.755 LAAS-2005, Eiropas vestibālā augstumu sistēmā.
2. Visi izmēri doti mm (milimetriem) un augstuma atzīmes m (metros).
3. Projektu skatīt kopumā.
4. Atvērumus nosēdājis sienās, kuru izmērs nepārsniedz  $200 \times 200$  mm, izveidot uz vietas pēc saskaņošanas ar autorizāciju.
5. Visus izmērus un mērķēdes pirms būvdarbu uzsākšanas vai pabeiguma jāveic divās pārbaudīt. Izņēmums nedrīkst nolāst pēc mēroga. Šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.


**BX-KE-01**  
**01**

Dz/b kolonnas enkurstiegras  
ģeometrijas un stiegrojuma tips

Dz/b kolonnas enkurstiegras  
kārtas numurs

[illegible]

1. Vispārējos norādījumus skatīt skaidrojošā aprakstā.
2. Griezumus sk. lapās BK-B2-ZZ-11-0001, BK-B2-ZZ-11-0002
3. Tērauda tehniskā specifikācija lapā BK-B2-ZZ-13-0001.

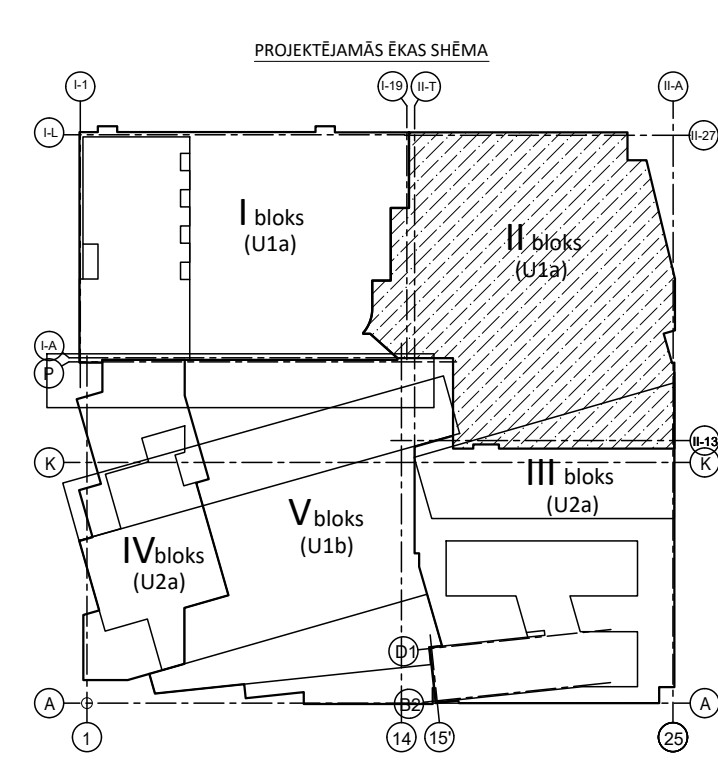[illegible]