

M 1:150




	Deformācijas šuve (Tembolukio atdalīšanai)
	Dzelszbetona sienas kontūra
	Atvērumi dz/b sienās
	Dzelszbetona kolonna
	Shematiskais dzelszbetona plātnes augstumu maiņu attēlojums plānā
	Shematiskais kāpu attēlojums plānā
	Dzelszbetona pārseguma plātnes kontūra
	Atvērums dzelszbetona plātnē
	Dzelszbetona plātnes augšas atzīme
	Zonas sienu stieņrojuma enkurstiegrām
	Pamatsstieņrojums B500B
	Papildstieņrojums B500B
	Papildstieņrojuma ievietošanas zona

PIEZĪMES.


1. Priekšsacītā loks kopumā.
2. Pirms rasējumu mērīšanas pārliecināties, ka tas tiek lasīts pareizajā mērogā.
3. Norādīto izmēru nesakrīdības gadījumā vērsties pie projektētāja.
4. Jēkburas izmaiņas vai atkāpes no projekta sāksmajām ar projektētāju.
5. Visi izmēri doti mm (milimetriem) un augstuma atzīmes m (metros).
6. Asu izvērtumu precīzāi ar 9 un GP sadalīti.
7. Par relatīvo ±0,000 atzīmi pieņemta 1. stāva ieejas vestibīla grīdas atzīme, kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 3.755 LAS-2000,5 Eiropas vertikālā augstumu sistēmā.
8. Vispārīgos rādītājus un skaidrojumu skatīt lapā BK-
9. Pārīgros konstrukciju betona klase C30/37.
10. Betona aizsargkārtas stiegtrojumam - apakšā 35mm, augšā 35mm, sānos 35mm.
11. Stiegru pārlaidumu veidot 540° garumā, ja tas nav norādīts citādi.
12. Nav pieļaujama stiegtrojuma metināšana, ja tas nav norādīts rasējumā.
13. Katru pārlaidumu piesaistīt katrā stiegtā loka ar 90° sadalīti.
14. Plātnes pamatstiegtrojumus savstarpēji atdalīt ar lokveidā izveidotu konstruktīvo stiegtrojumu. Specifikācija nav iekļauta.
15. Sabiezējums ir vis kolonnām (KS) ar šķērsmu 500/600 mm.
16. Materiālu apjomus skatīt lapā BK-

Stiegrojuma liekuma rādīsi / Reinf. bēnd	
Ø8	>= R20
Ø10	>= R20
Ø12	>= R25
Ø16	>= R35
Ø20	>= R70
Ø22	>= R80


Pamatstieģrojuma pārlaiduma mezgls

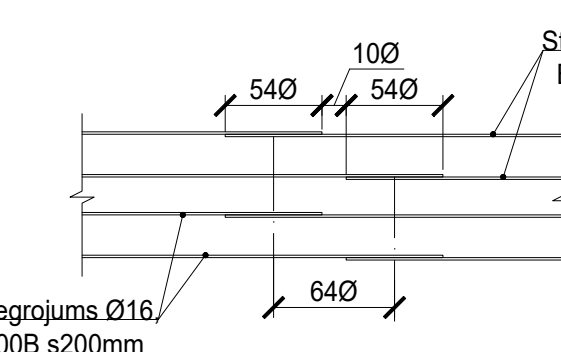


Stiegrojuma principiālais izvietojums plātnē

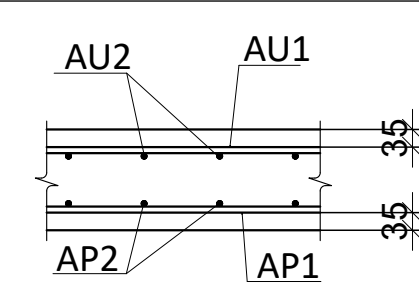


Horizontālas saites izvietojuma principiāla shēma jumta pārsegumam
(apakšējās sietas līmenī)

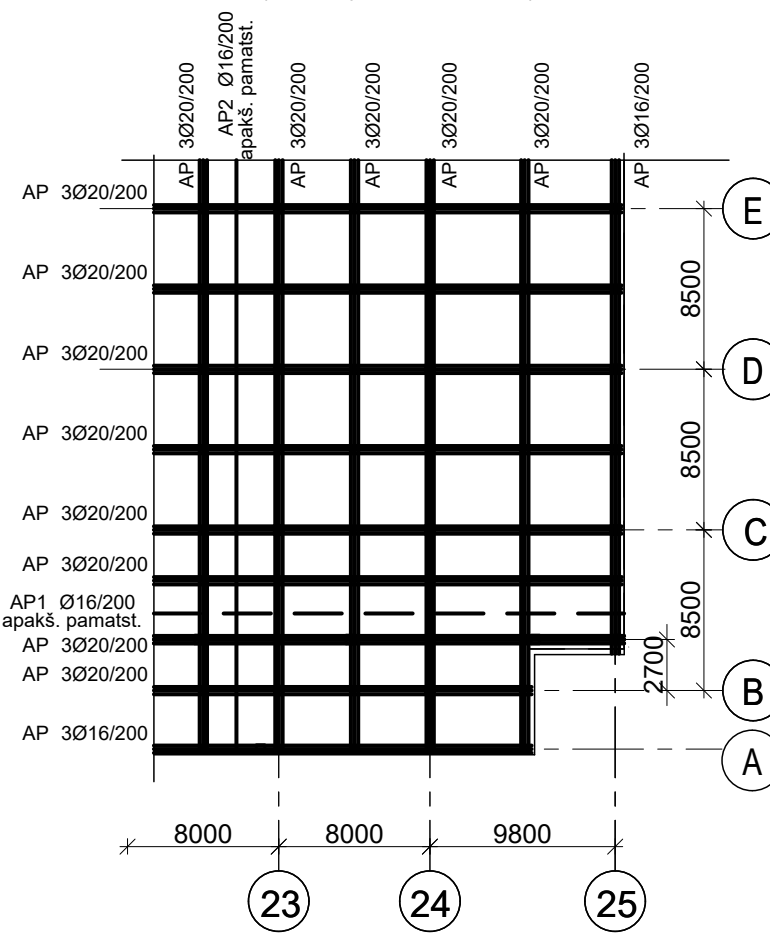


Horizontālas saites izvietojuma principiāla
shēma stāva pārsegumam
(apakšējās sietas līmenī)

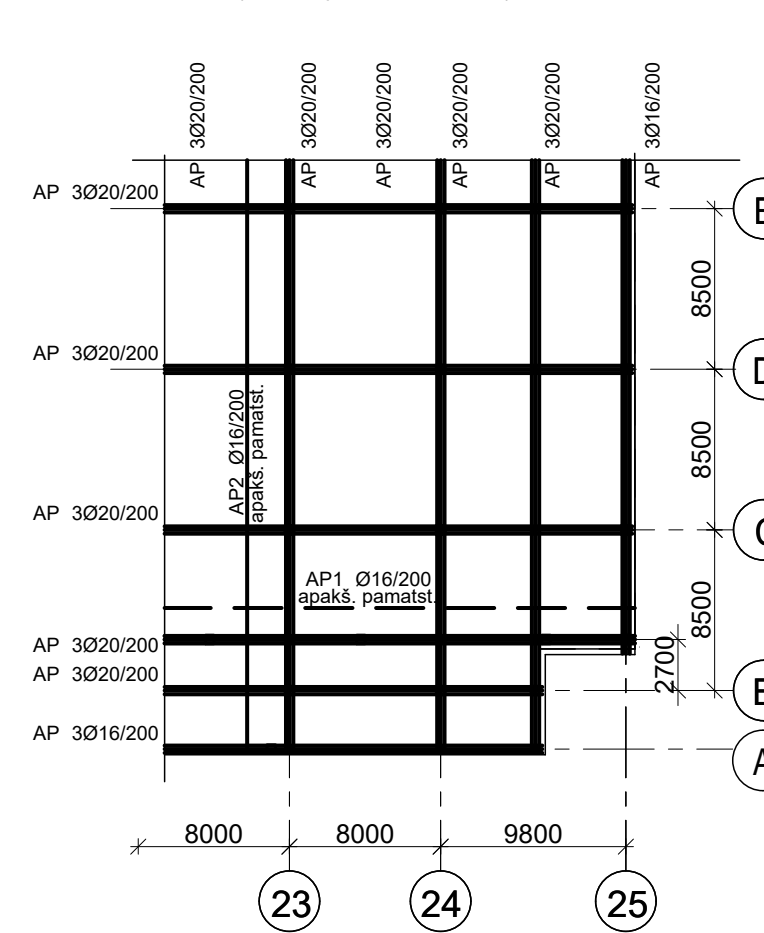


Dalījuma shēma

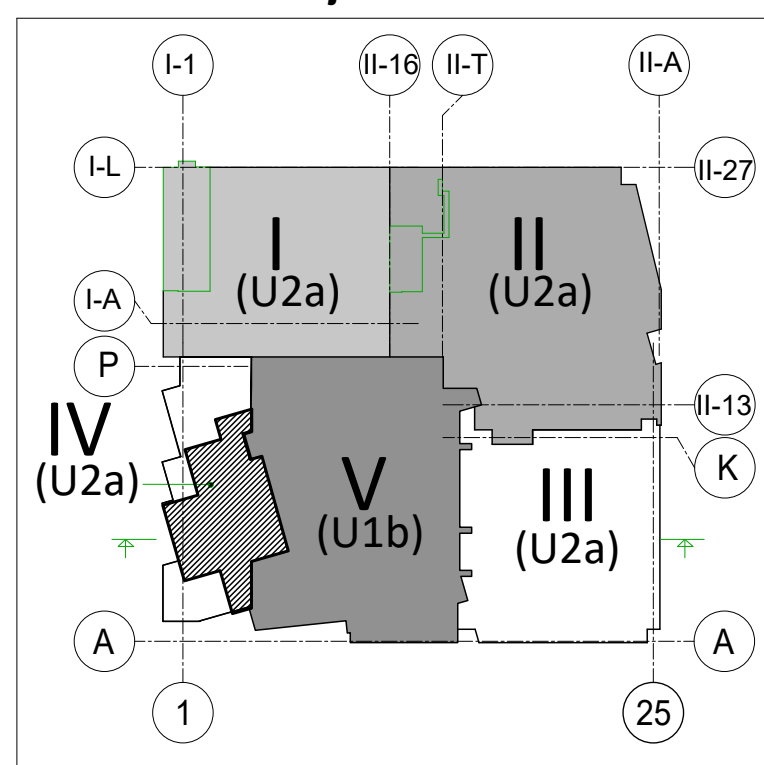

Dalījuma shēmas griezumus

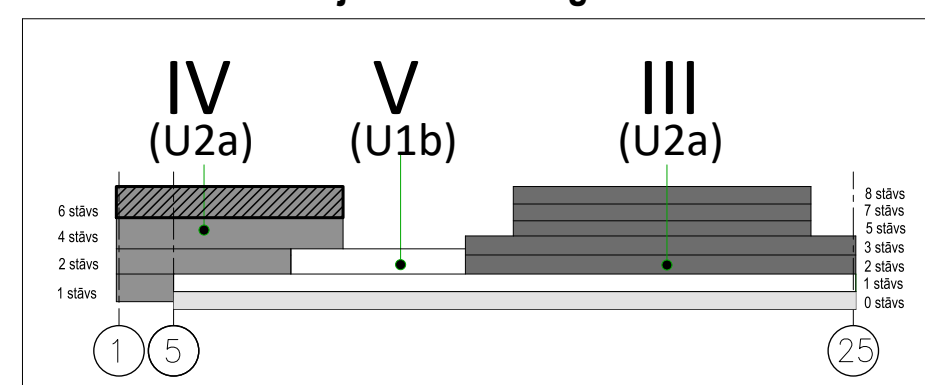

REV	Izmans veica	Paraksts	Datums	Izmans
PASŪSTĪTĀS SIA Tirzniecības centrs "MOLS" SIA Tirzniecības centrs "MOLS" reģ.nr. 4000333004 Korta ielā 46, Rīga LV-1003				
PROJEKTĒTĀS:   SIA "ARHITEKT" reģ.nr. 4000341157 Pirmas ielā 43, Rīga LV-1001				
PROJEKTA AUTORS: SIA "EVO" reģ.nr. 4000302741 Izbazņu ielā 38-10, Rīga LV-1011				
UZMĀGAMA  SIA "TĪVŪNĒRĪNĀJUMU KONSTRUKTORU BĪRŌS" reģ.nr. 40004290 Korta ielā 1-2, Rīga LV-1045 e-pasts: ba@bkb.lv				
OBJEKTA IZDOŠANĀS UN ADRESĒ Tirzniecības centrs "MOLS" rekonstrukcija, Krasta ielā 46, Rīga, LV-1003				
PASŪSTĪTĀS NOSAUKUMS: Jums tā (4 boks) pārseguma plātnis apakšējās stieņgriezum uz atc. +19.285				
Amats	Vārds Uzvārds	Paraksts	Datums	1:50
Bk. galvas vad.	Adis Gramanits			30/09/2025
Izstrādāja	Oļģis Skarņotovičs			30/09/2025
PABĪRĀTS				