


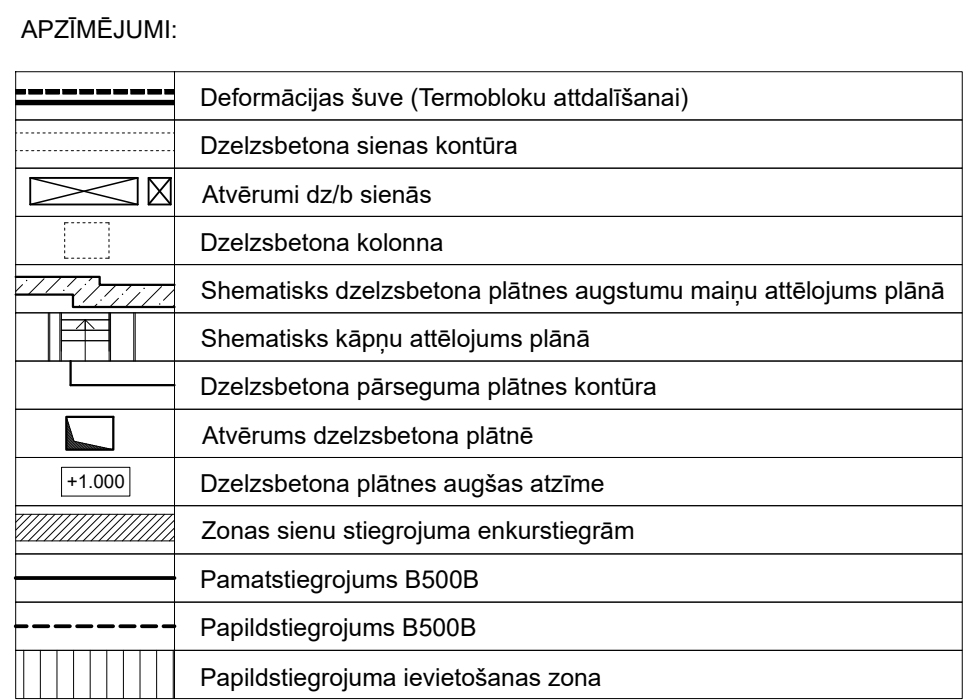

1. Projektu las kopums.
2. Pirms radniecības pārliecināšanās, ka tas tiek lasīts pareizi! Mērogi:
 - Korpusa izmēri nedrīkst būt gadījumā vērsties pie projektējamā.
 - Iebūvras izmāns vai atkāpes no projekta saskaņojamas ar projektētāju.
 - Visi izmēri doti mm (milimetriem) un augstuma izmēri m (metros).
3. Asu izveidojumu izmēri: 40.000 atzīmētais 1. stāva ieviešamā grīdas atzīmē, kas atbilst absolūtaj augstuma atzīmē 1.375 LAS/2000, 5. līnijas vertikālā augstumu sistēmā.
4. Vīspārīgās rādītājus un skaidrojamos attēlus jābūt apk-
 - Pārseguma konstrukciju betona klase C35/45.
 - Betona aizsargkārti stieģeriumam - apakšā 500mm, augšā 35mm, sānos 35mm.
5. Stieģu pārskaņojumi veidoti 540 garumā, ja nav norādīts citādi.
6. Nav pieļaujama konstrukciju metināšana, ja tas nav norādīts rādītājā.
7. Konstrukciju piesaistes kārti apk- ar PR sadaldu.
8. Plātnes pamatstieģeriuma savstarpēji atkārti ar lokveidā izveidotu konstrukcijas stieģeriumu. Specifiskā nav iekļauts.
9. Matēriālu apzīmējumi apk- lapa BK.

Pamatstieģojuma pārslaiduma mezgls

ģieģojums Ø16,
8Ø s200mm

Stieģojums Ø16,
B500B s200mm

Stieģojuma principiālais izvietojums plātnē

----- Plātnes apakšējā kontūra

1. Piemēnātā augstuma atzīme $\pm 0,000$, kas atbilst aboslaides atzīmei skat. AR daļā.
2. Visi izmēri doti mm (milimetriem) un augstuma atzīmes m (metros).
3. Un pāļu pamatu betona iestrāde uz sasalušās pamatnes, un pamatu konstrukcijas pamatnes bīvēšana.
4. Pamatu konstrukcijas betoni izmantojam ar šķīduma klases $C_{10,2}$ un $C_{15,2}$.
5. Pamatu konstrukcijas stiegru ar B500B klases stiegru.
6. Betona aizsargkārtas stiegru pārum-apakā 50mm, sānos 35mm, augšā 35mm.
7. Stiegras saas katrā otriā krustpunktā.
8. Stiegru pāriūmū veidot 540 gūrmū, ja tas nav norādīts citādi.
9. Un pāļu pamatu stiegru mēlūnāša, ja tas nav norādīts rasējumā.
10. Paredzot betoneūnāsu nelabvēlīgos laika apstākļos, uzņembiā pāļēvērš sekotīojem apstākļiem:
 - gaisa temperatūra pamatu izbūvēs veid nedrīkst bīt zemāka par $+5^{\circ}\text{C}$;
 - pāļēvērš betonu ziemas apstākļos, ja betons ir sūsnā;
 - betona masu nedrīkst iekārt uz sasalušās pamatnes.

[illegible]