





1:150



PIEZĪMES:

1. Par relatīvo ± 0.000 atzīmju pieņemšanu, 1. stāva ieejas vestibīla grīdas atzīme, kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei ± 3.755 LAS-2000, 5. Eiropas vertikalās augstumu sistēmas.
2. Visi izmēri doti mm (milimetriem) un atzīmēti augstuma atzīmēs m (metros).
3. Projektu skatīt kopumā.
4. Atbērumsu nesošajās sienās, kuru izmērs nepārsniedz 200x200mm, izveidot uz vietas pēc saskaņošanas ar autorizāciju.
5. Visus izmērus un materiālus pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma veikšanas pārbaudīt. Izņēmums nodrošināt nolaiņt pēc mērģa. Šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
6. Doto lapu skatīt kopā ar EL, AVK, ūK un AR dālu rēģinijumiem.

Apzīmējums:

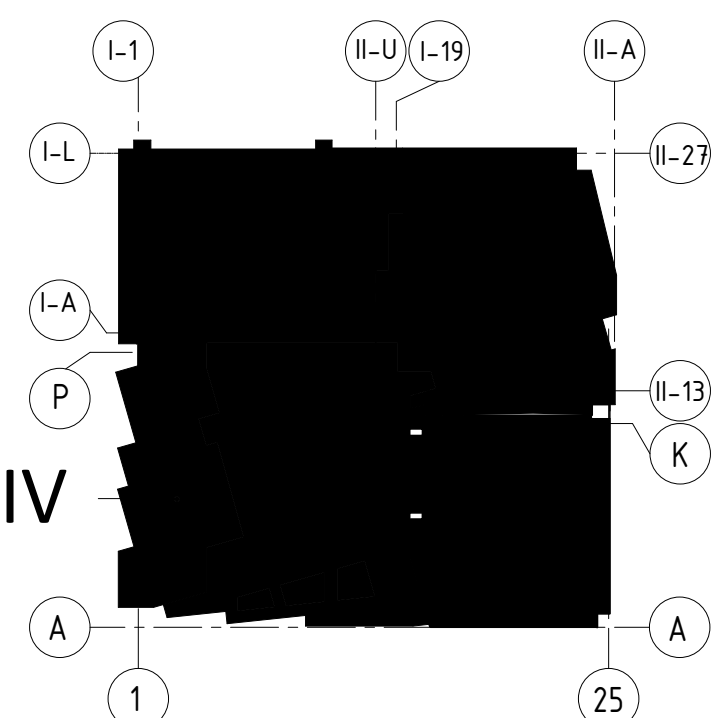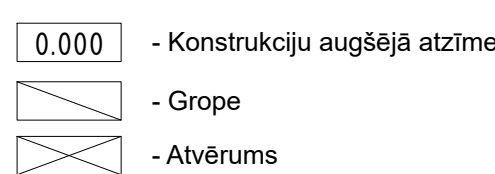[illegible]