



M 1:150

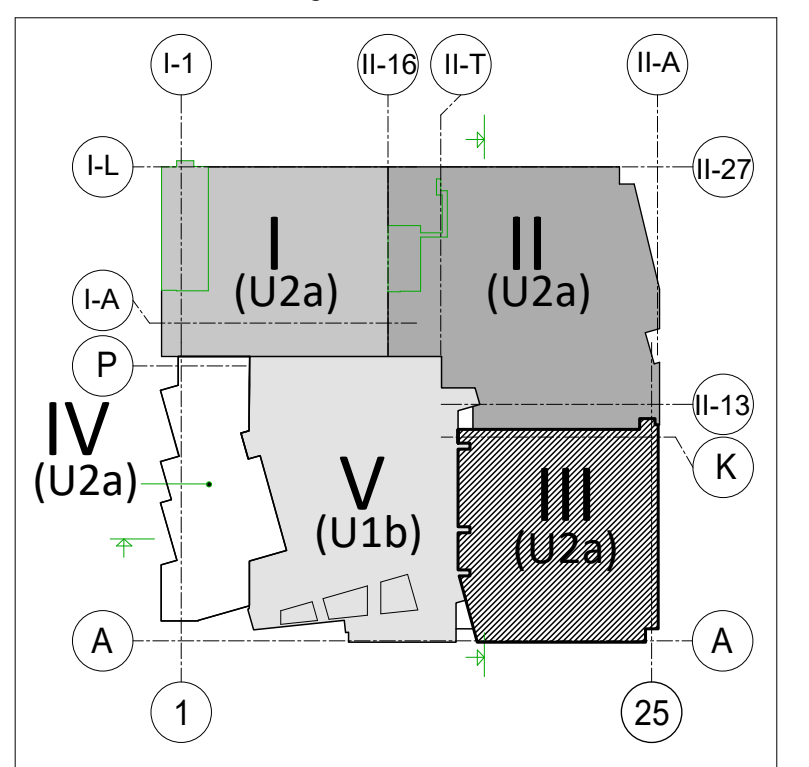

### Dalījuma shēmas griezumus

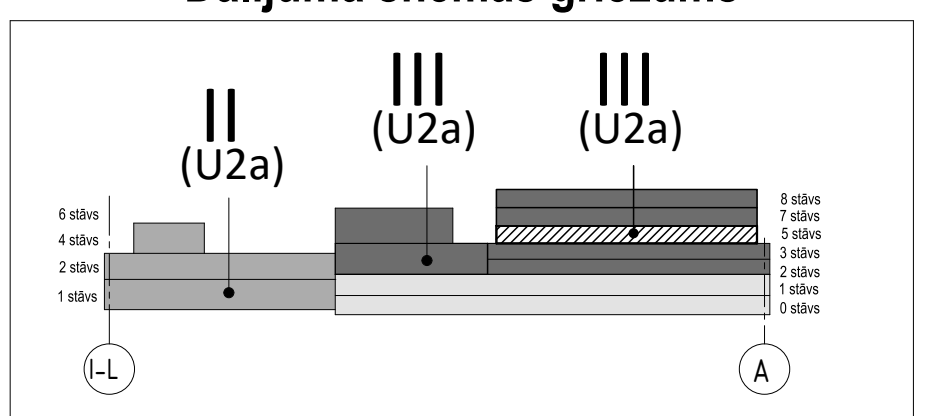

|  |                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------|
|  | Deformācijas šūve (Ternobloku attīdīšanai)                        |
|  | Dzelszbetona sienas kontūra                                       |
|  | Atvērums dz/b sienās                                              |
|  | Dzelszbetona kolonna                                              |
|  | Shematiskais dzelszbetona plātnes augstumu maiņu attēlojums plānā |
|  | Shematiskais kāpņu attēlojums plānā                               |
|  | Dzelszbetona pārseguma plātnes kontūra                            |
|  | Atvērums dzelszbetona plātnē                                      |
|  | Dzelszbetona plātnes augšas atzīme                                |
|  | Zonas sienu stieņojuma enkurstiegrām                              |
|  | Pamatsstieņojums B500B                                            |
|  | Papildstieņojums B500B                                            |
|  | Papildstieņojuma ievietošanas zona                                |


2. Pirms rasējuma nesaīšanas pārbaudīties, ka tas tiešais pareizajā mērogā.
3. Norādījumi izstrādāti mērķaizpildes gadījumā vērsties pie projektētajā.
4. Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņojamas ar projektētāju.
5. Visi izmēri doti mm (milimetriem) un augstuma atzīmes m (metros).
6. Asu izvietojumu precīzēt AR un GP sadalā.
7. Par relatīvo ±0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva ieejas vestibila grīdas atzīme, kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 3.755 LAS-2000, 5 Eiropas vertikālā augstumu sistēmā.
8. Vispārīgus rādītājus un skaidrojamos skatīt lapā BK-
9. Pārbaugot konstrukciju pieņemta klase C3 5/45.
10. Betona aizsargkārtas stieņojumam – apkaša 35mm, augšā 35mm, sānos 35mm.
11. Stieņu pārāilidzumu veidot 50φ garumā, ja nav norādīts citādi.
12. Nav pieļaujami stieņojuma metināšana, ja tas nav norādīts rasējumā.
13. Konstrukciju piesaistes skatīt kopā ar AR sadalā.
14. Plātnes pamatstieņojumu savstarpēji atdalīt ar lokveidā izveidotu konstruktīvo stieņojumu. Specifikācijā nav iekļauts.
15. Visi sabiezējumi virs kolonnām (KS) ar biežumu 600 mm.
16. Materiālu apjomus skatīt lapā BK-

| Stiegrojuma liekuma<br>rādiusi / Reinf. bend |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Ø8                                           | >= R20 |
| Ø10                                          | >= R20 |
| Ø12                                          | >= R25 |
| Ø16                                          | >= R35 |
| Ø20                                          | >= R70 |
| Ø22                                          | >= R80 |




The diagram illustrates a 90-degree bend in a cable. A horizontal line representing the cable approaches a vertical line from the left. At the corner, the cable bends downwards. A dashed line indicates the center of the bend, and the radius from this center to the inner edge of the bend is labeled 'R'.

Stiegrojuma principiālais izvietojums plātnē

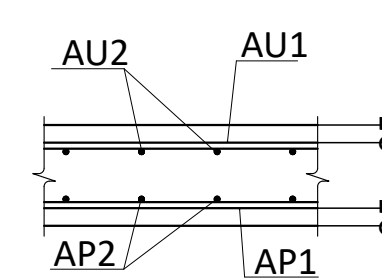

### Pamatstiegrojuma pārlaiduma mezgls

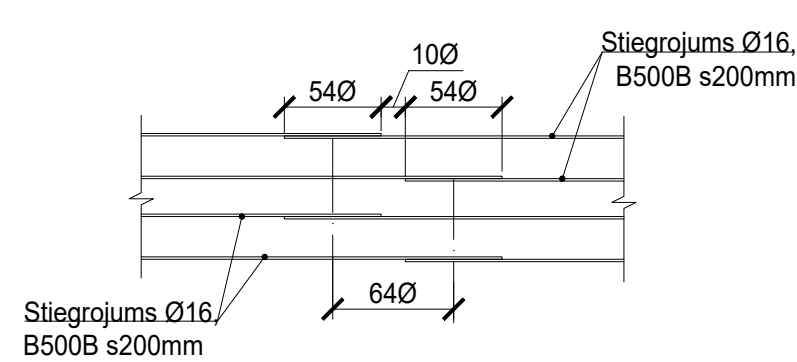[illegible]