



Pārseguma veidņu plāns uz atz.+18.540
M 1:150



Dalījuma shēma

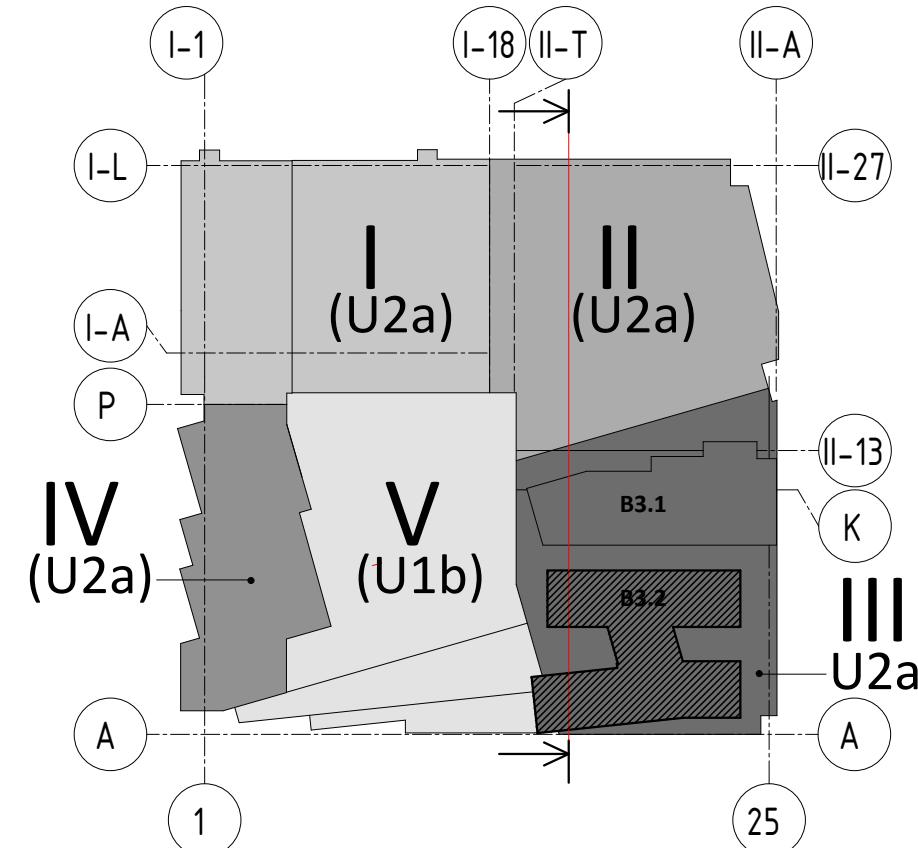

Dalījuma shēmas griezum

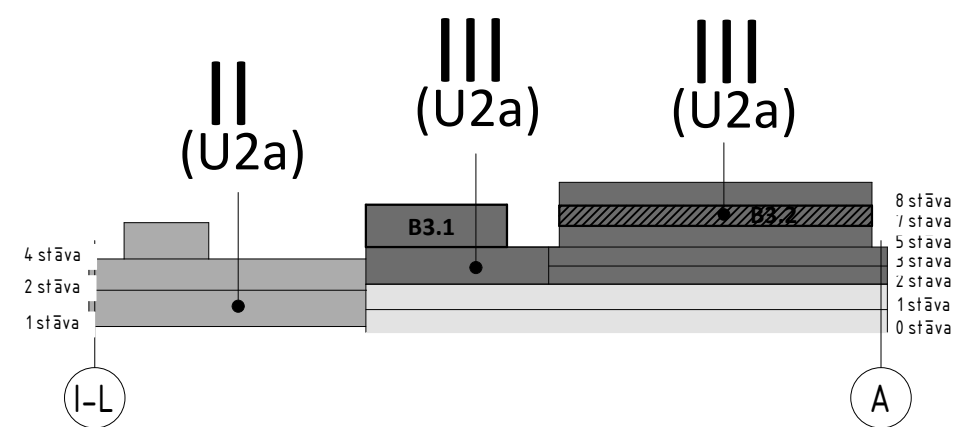

APZĪMĒJUMI:


	Deformācijas šuve (Termobloku atddalīšanai)
	Dzelzsbetona sienas kontūra
	Atvērumi dz/b sienās
	Dzelzsbetona kolonna
	Shematiskais dzelzsbetona plātnes augstumu maiņu attēlojums plānā
	Shematiskais kāpņu attēlojums plānā
	Dzelzsbetona pārseguma plātnes kontūra
	Atvērumi dzelzsbetona plātnē
	Dzelzsbetona plātnes augšas atzīme
	Zonas sienu stiegrojuma enkurstiegrām

PIEZĪMES.


- Projektu lasīt kopumā.
- Pirms rasējumu mērīšanas pārliecināties, ka tas tiek lasīts pareizajā mērogā.
- Norādīto izmēru neskaidrības gadījumā vērsties pie projektētāja.
- Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņojamas ar projektētāju.
- Visi izmēri doti mm (milimetros) un augstuma atzīmes m (metros).
- Asu izvietojumu precizēt AR un GP sadaļā.
- Par relatīvo ±0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva ieejas vestibila grīdas atzīme, kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 3.755 LAS-2000,5 Eiropas vertikālā augstumu sistēmā.
- Vispārīgos rādītājus un skaidrojumus skatīt lapā BK-
- Pārseguma konstrukciju betona klase C3 5/45.
- Betona aizsargkārtas stiegrojumam - apakšā 35mm, augšā 35mm, sānos 35mm.
- Stiegru pārlaidumu veidot 54Ø garumā, ja nav norādīts citādi.
- Nav pieļaujama stiegrojuma metināšana, ja tas nav norādīts rasējumā.
- Konstrukciju piesaistes skatīt kopā ar AR sadaļu.
- Plātnes pamatstiegrojumu savstarpēji atdalīt ar lokveidā izveidotu konstruktīvo stiegrojumu. Specifikācijā nav iekļauts.
- Materiālu apjoms skatīt lapā BK-

Stiegrojuma liekuma rādīši / Reinf. bend	
Ø8	>= R20
Ø10	>= R20
Ø12	>= R25
Ø16	>= R35
Ø20	>= R70
Ø22	>= R80

Stiegrojuma principiālais izvietojums plātnē

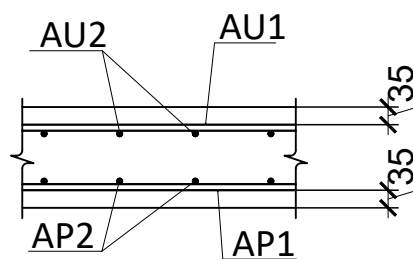

Pamatstiegrojuma pārlaiduma mezgls

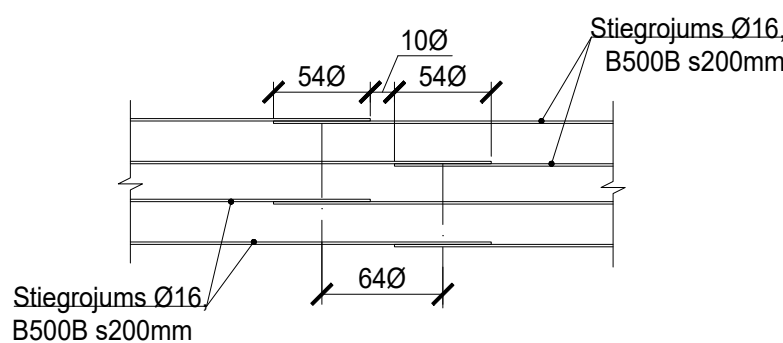

	</								